

三重県のり情報

発行 三重県漁業協同組合連合会
指導部

住所 三重県津市広明町323-1
Tel 059-228-1205
HP <http://www.miegyoren.or.jp/>

(海況情報)1月18日調査時点

【水温】 9.9~12.4℃。 平年よりやや高めで推移。
【プランクトン】 南勢~鳥羽で発生しています。今後の動向に注意。
【栄養塩量】 桑名、鈴鹿で十分量。その他で少なくなっています。

【潮位情報】 名古屋港の潮位偏差・毎時偏差速報値(気象庁)
予測潮位 -3cm ~ +25cm 高潮位で推移しています。
今後の動向に注意して下さい。

★情報収集、普及活動、試験分析担当


<桑名~南勢明和>
津農林水産事務所水産室
(tel)059-223-5128
<南勢伊勢~鳥羽>
伊勢農林水産事務所水産室
(tel)0596-27-5189
<鳥羽>鳥羽市水産研究所
(tel)0599-25-3316
<試験分析等>
三重県水産研究所鈴鹿水産研究室

☆本紙の無断転用・複写等は固くお断りし

【お知らせ】

次回栄養塩調査 1月25日(水)
採水は1月24日(火)です。
海況に留意し、可能な範囲で行ってください。

採水ボトルの不足等の問い合わせは
漁連指導部、下村までお知らせください。

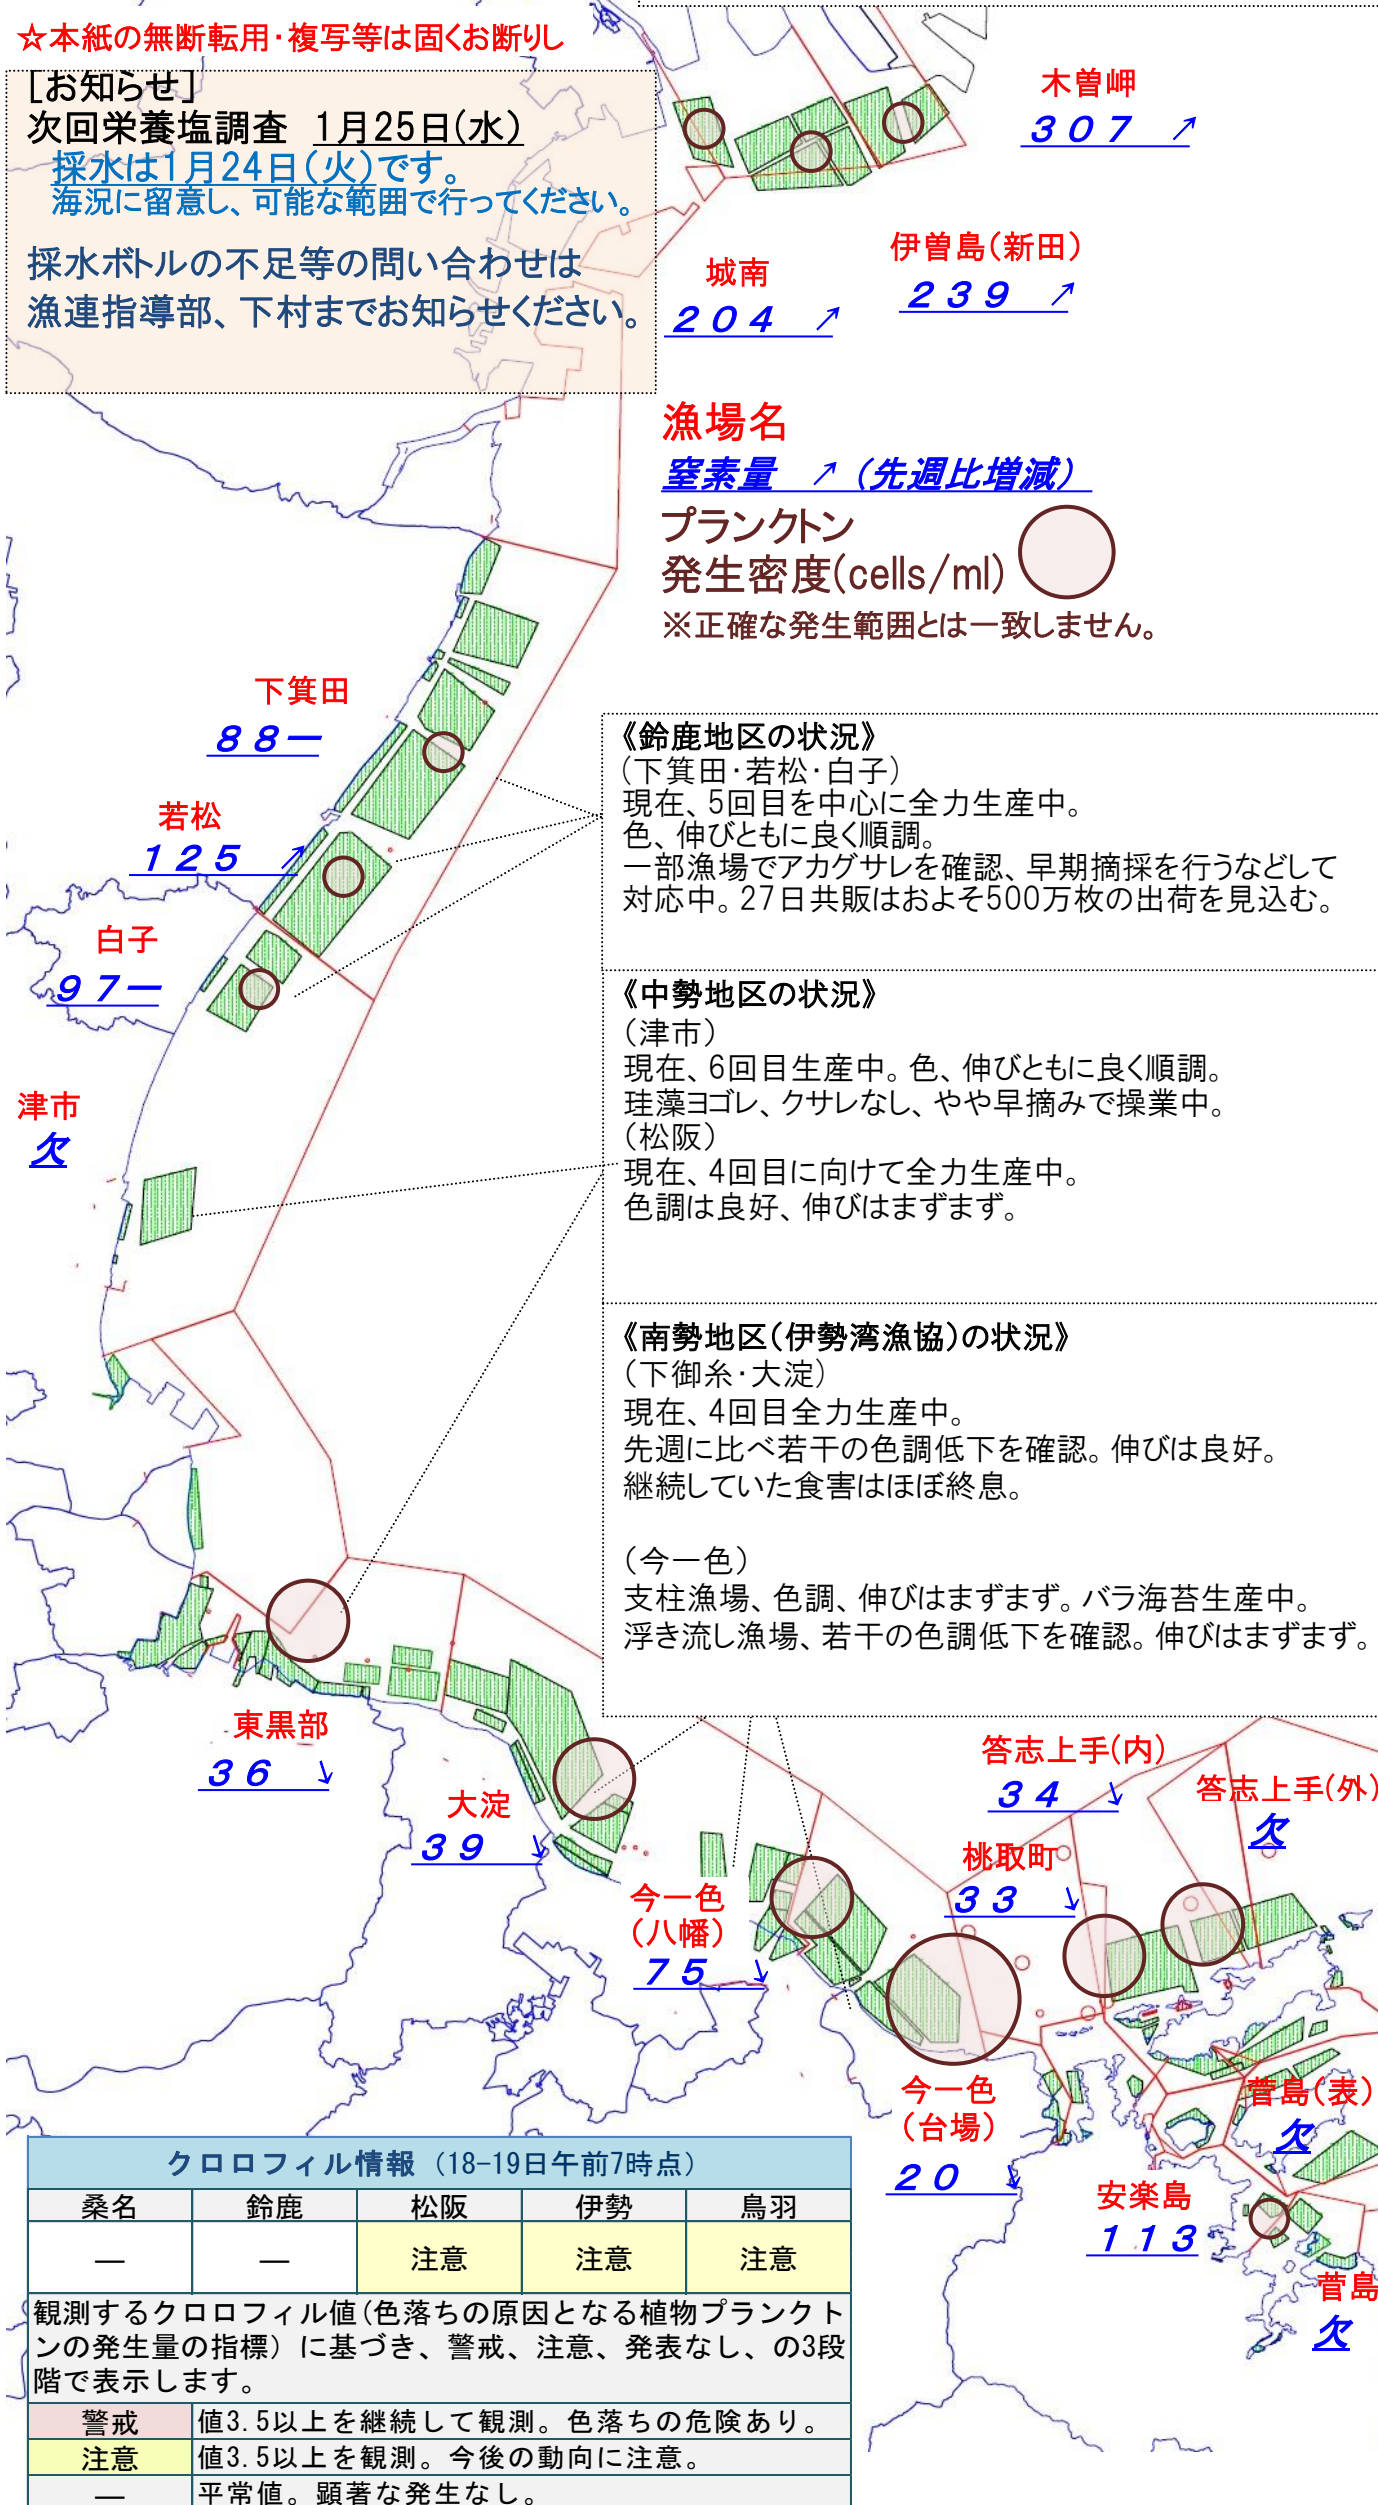

《鈴鹿地区の状況》

(下箕田・若松・白子)
現在、5回目を中心に全力生産中。
色、伸びともに良く順調。
一部漁場でアカグサレを確認、早期摘採を行うなどして
対応中。27日共販はおよそ500万枚の出荷を見込む。

《中勢地区の状況》

(津市)
現在、6回目生産中。色、伸びともに良く順調。
珪藻ヨゴレ、クサレなし、やや早摘みで操業中。
(松阪)
現在、4回目に向けて全力生産中。
色調は良好、伸びはまずまず。

《南勢地区(伊勢湾漁協)の状況》

(下御糸・大淀)
現在、4回目全力生産中。
先週に比べ若干の色調低下を確認。伸びは良好。
継続していた食害はほぼ終息。

(今一色)
支柱漁場、色調、伸びはまずまず。バラ海苔生産中。
浮き流し漁場、若干の色調低下を確認。伸びはまずまず。

《桑名地区の状況》

(伊曾島・赤須賀)
現在、冷凍網3回目全力生産中。27日共販はおよそ、
500万枚の出荷を見込む。一部漁場でアカグサレを確認。
アサクサリは早い生産者で20日以降摘採をむかえる
見込み。DNA分析を経て2月10日6回汐にて出品予定。

海況、注意点等

南勢、鳥羽で栄養塩低下。
植物プランクトン発生中。今後注意。
県内、先週土曜日にまとまった降
雨がありました。南勢、鳥羽で栄
養塩は減少しました。15日以降、東
黒部、今一色、桃取の3地点でクロ
ロフィルの上昇を観測しております。
漁場によっては今後色落ちの可能性
もありますので、現在配信している
うみログアプリ、クロロフィル情報
等を参考に今後の動向に注意して下
さい。

高潮位、水温高め、 一部漁場でアカグサレ確認。

桑名、鈴鹿の一部漁場でアカグサ
レが確認されています。特に桑名で
は高潮位、高水温、低比重と発生条
件が揃っていますので、干出不足に
注意、早期摘採を視野に蔓延防止
に努めて下さい。

週明け時化予報。以降寒波流入。

23日~24日にかけて発達した低
気圧が通過するため時化予報です。
海況の好転が期待される一方、発達
の程度、進路によっては筏への影響
も懸念されますので事前点検、余裕
をもった操業計画をお願い致します。

共販結果

1月13日(金) 第4回汐

()は去年同期

枚数 : 2,034万枚 (2,360万枚)
平均単価 : 18.09円 (12.67円)
最高値 : 61.00円
最安値 : 6.66円

《鳥羽地区の状況》

(桃取)
週明け以降、色調の低下を確認、伸びも鈍化。
プランクトン増殖によるものか、海色が悪い。
(答志)
現在、4回目生産中。色、伸びともにまずまず。
(菅島)
表漁場、裏漁場ともに色調はまずまず、伸びが鈍い。
先週から引き続き、珪藻ヨゴレあり。酸処理で対応中。
やや早摘みで操業中。

鳥羽市水産研究所HPリニューアルにて
水温・塩分濃度・プランクトン数などが確認できますので
ご参考下さい。(平日更新:採水定点は小浜漁港外側)

桑名	鈴鹿	松阪	伊勢	鳥羽
—	—	注意	注意	注意

観測するクロロフィル値(色落ちの原因となる植物プランクトンの発生量の指標)に基づき、警戒、注意、発表なし、の3段階で表示します。

警戒	値3.5以上を継続して観測。色落ちの危険あり。
注意	値3.5以上を観測。今後の動向に注意。
—	平常値。顕著な発生なし。

黒のり生産者向け配信用アカウント★三重県黒のり養殖研究会LINE★にて配信中。

ご登録方法は漁連指導部・または所属の組合まで問合せ下さい。※PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社のAdobe Readerが必要です。